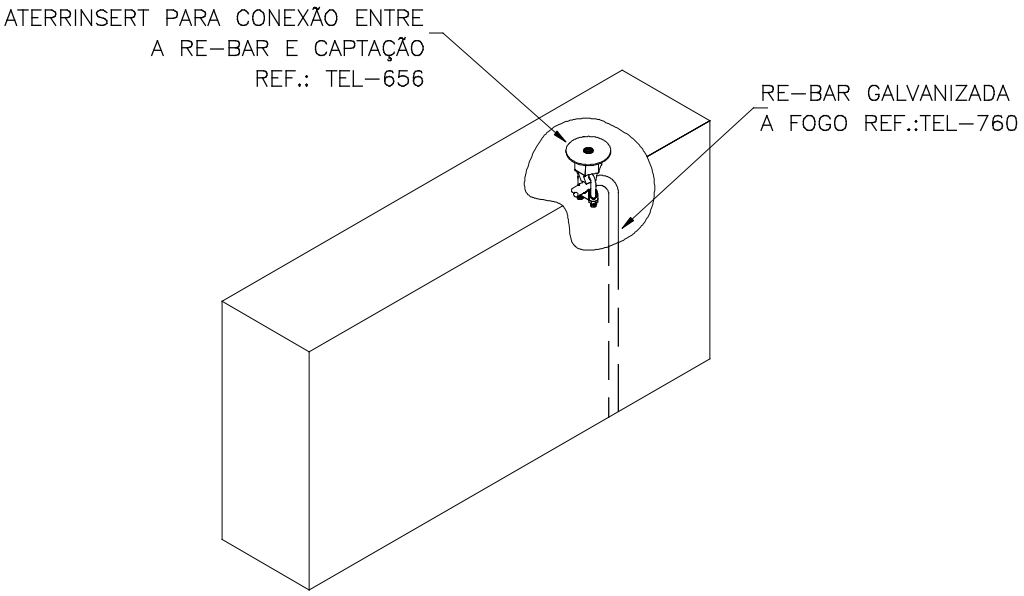

INSTALAÇÃO DO CONECTOR ATERRINSERT NA PLATIBANDA
PARA INTERLIGAÇÃO DA RE-BAR À CAPTAÇÃO

DETALHE G021-2-2017

SEM ESCALA

TERMOTÉCNICA IND. COM. LTDA

Rua Zito Soares, 46 – Jardinópolis – BH / MG – CEP 30532-260

FONE: (31) 3308-7030 www.tel.com.br / e-mail: suporte@tel.com.br

abrasip-mg
associado

DETALHES DE INSTALAÇÃO	ARQUIVO Nº.: G021-2-2017	PAGINA: 01/01